


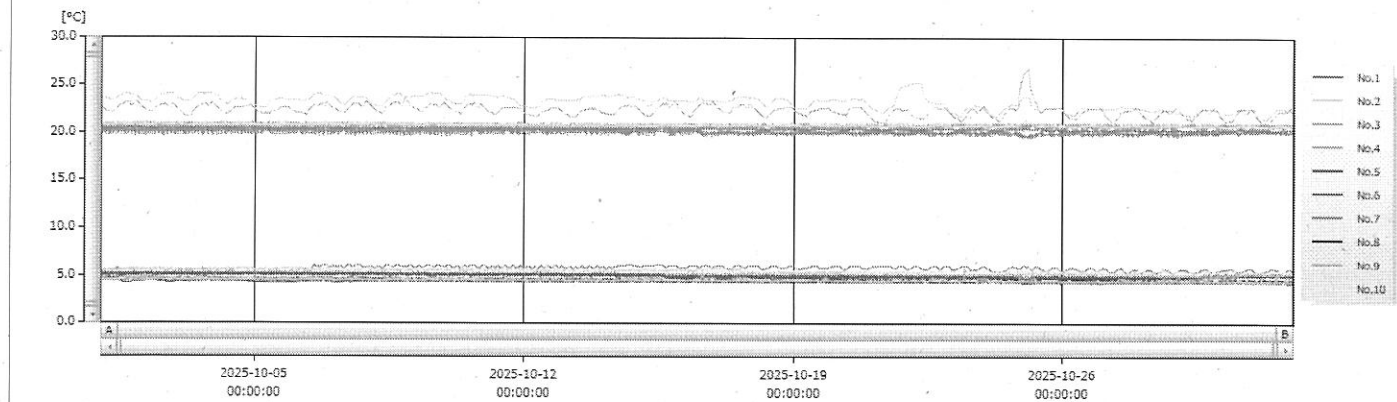

表示範囲 2025-09-30 23:45:00 - 2025-11-01 00:15:00
計算範囲 2025-09-30 23:45:00 - 2025-11-01 00:15:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.1	2F冷P①	15 min.	2978	°C	5.3	4.5	4.7
No.2	2F室温①	15 min.	2978	°C	25.3	21.5	23.2
No.3	2F恒H3①	15 min.	2978	°C	21.2	19.8	20.7
No.4	B1冷B①	15 min.	2978	°C	5.8	4.9	5.2
No.5	B1冷E①	15 min.	2978	°C	4.7	4.2	4.4
No.6	B1冷F①	15 min.	2978	°C	5.4	4.6	5.1
No.7	B1冷I①	15 min.	2978	°C	6.3	5.3	5.8
No.8	B1冷J①	15 min.	2978	°C	5.0	4.2	4.5
No.9	B1冷K①	15 min.	2978	°C	5.8	4.2	4.5
No.10	B1冷N①	15 min.	2978	°C	5.9	5.2	5.5
No.11	B1冷O①	15 min.	2978	°C	4.8	4.3	4.5
No.12	B1冷Q①	15 min.	2978	°C	5.1	4.4	4.7
No.13	B1冷Z①	15 min.	2978	°C	5.9	5.0	5.5
No.14	B1室温①	15 min.	2978	°C	26.7	21.0	22.4
No.15	B1恒H2①	15 min.	2978	°C	21.4	20.6	20.8
No.16	B1恒H4①	15 min.	2978	°C	20.6	19.6	20.2
No.17	B1恒H①	15 min.	2978	°C	20.5	20.3	20.4